


Опитувальний лист
термочохла засувки

Таблиця розрахункових параметрів	
Умовний прохід - Dy.	
Тиск - Py.	
Діаметр труби - d,мм.	
Діаметр ізоляції - d1,мм.	
Діаметр гвинта маховика - d2,мм.	
Діаметр фланця - D,мм.	
Загальна довжина засувки - L,мм.	
Будівельна довжина з відповідними фланцями - L1,мм.	
Розмір корпус-кришка - L2,мм. L3,мм.	
Відстань від болта до ізоляції - X1,мм.	
Відстань від болта до ізоляції - X2,мм.	
Загальна висота засувки - H,мм.	
Від фланця до гайки маховика H1,мм.	
Від фланця до болт. з'єднання H2,мм.	
Температура робочого середовища °C	

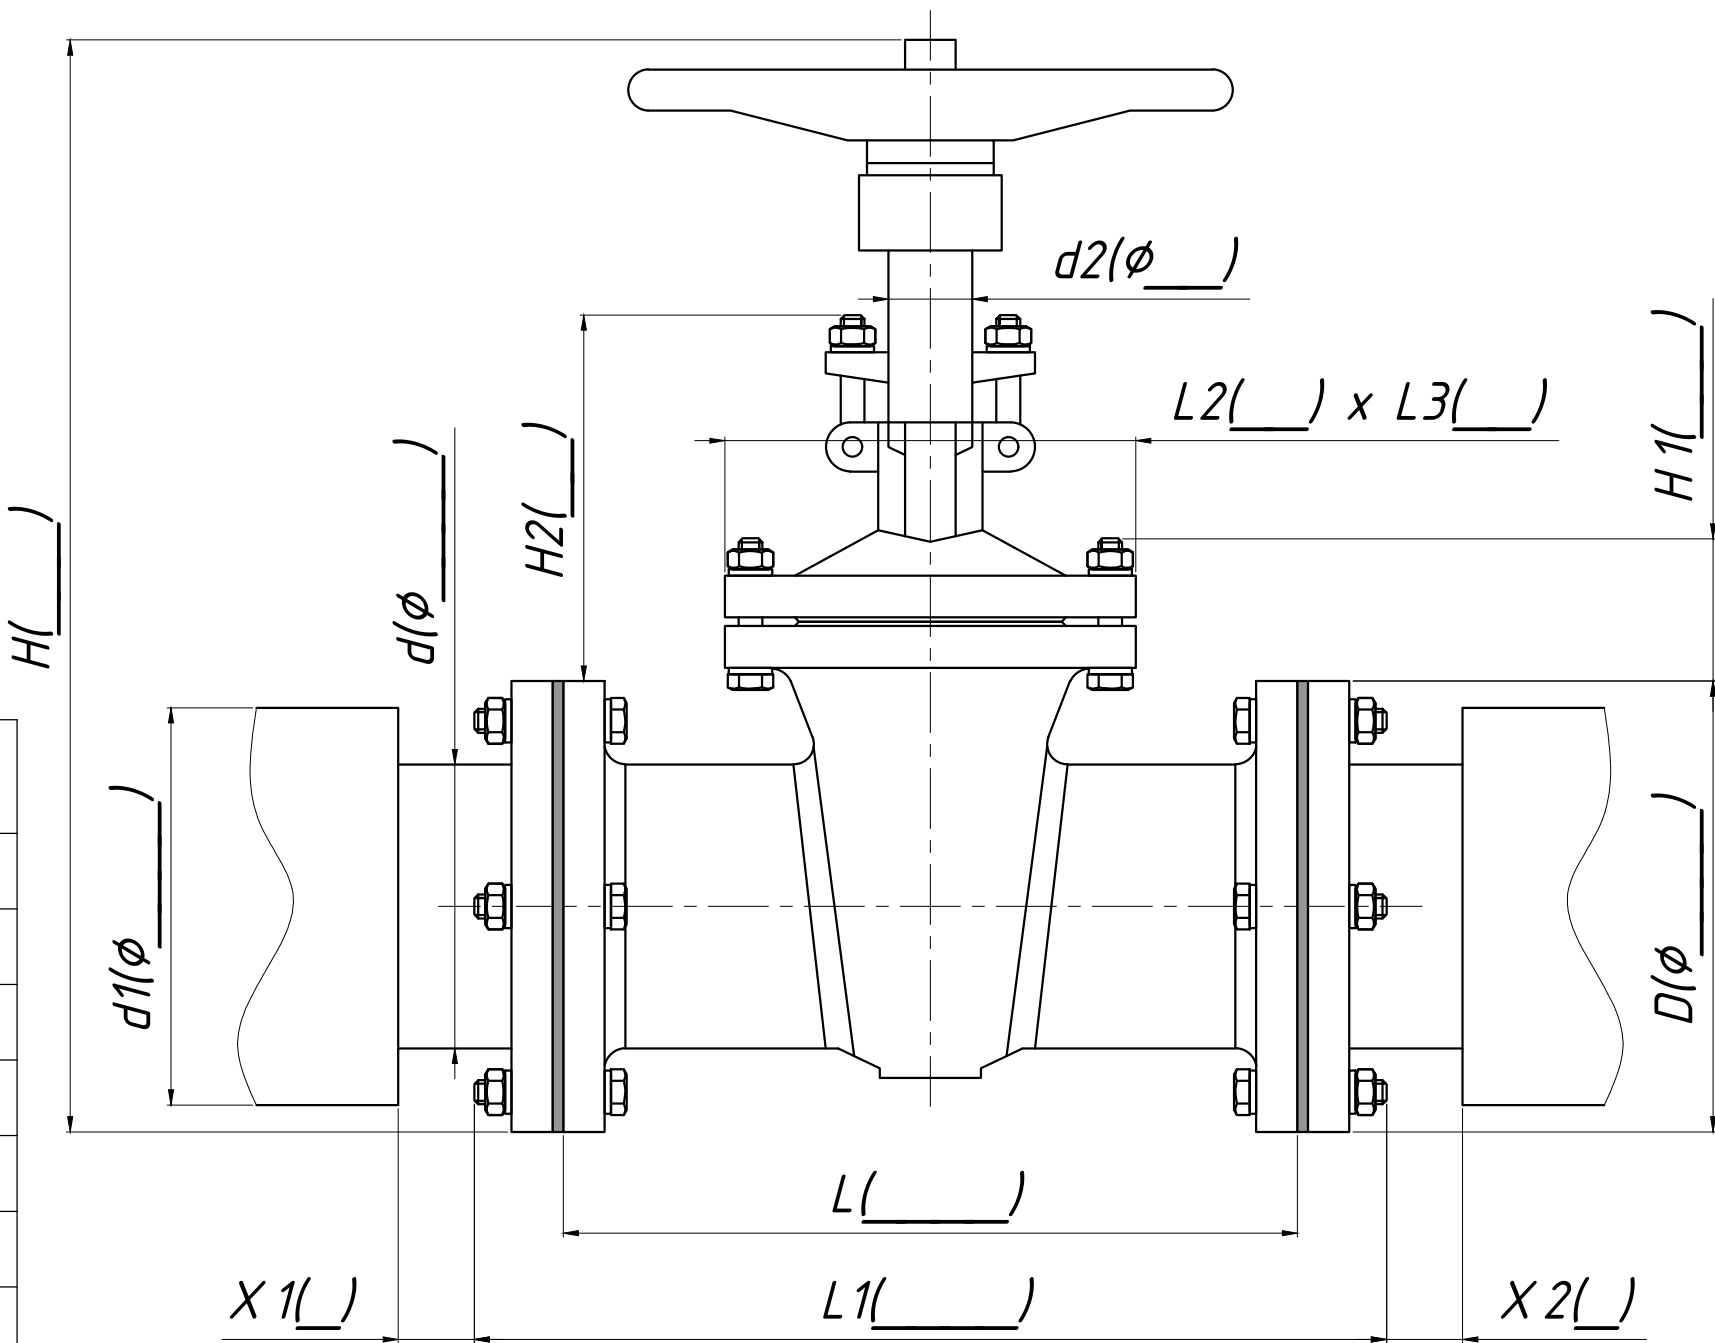

					Опитувальний лист					
					Термочохол Засувка		Літ	Маса	Масштаб	
							Аркуш			Аркушів
							 АРТІОЛЬ			
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата						
Розробив		Городець П.								
Перевірив		Яновський В.								
Т. контр.										
Рук. раз.										
Н. контр.										
Затвердив		Яновський В.								