


Опитувальний лист
термочохла вентиля

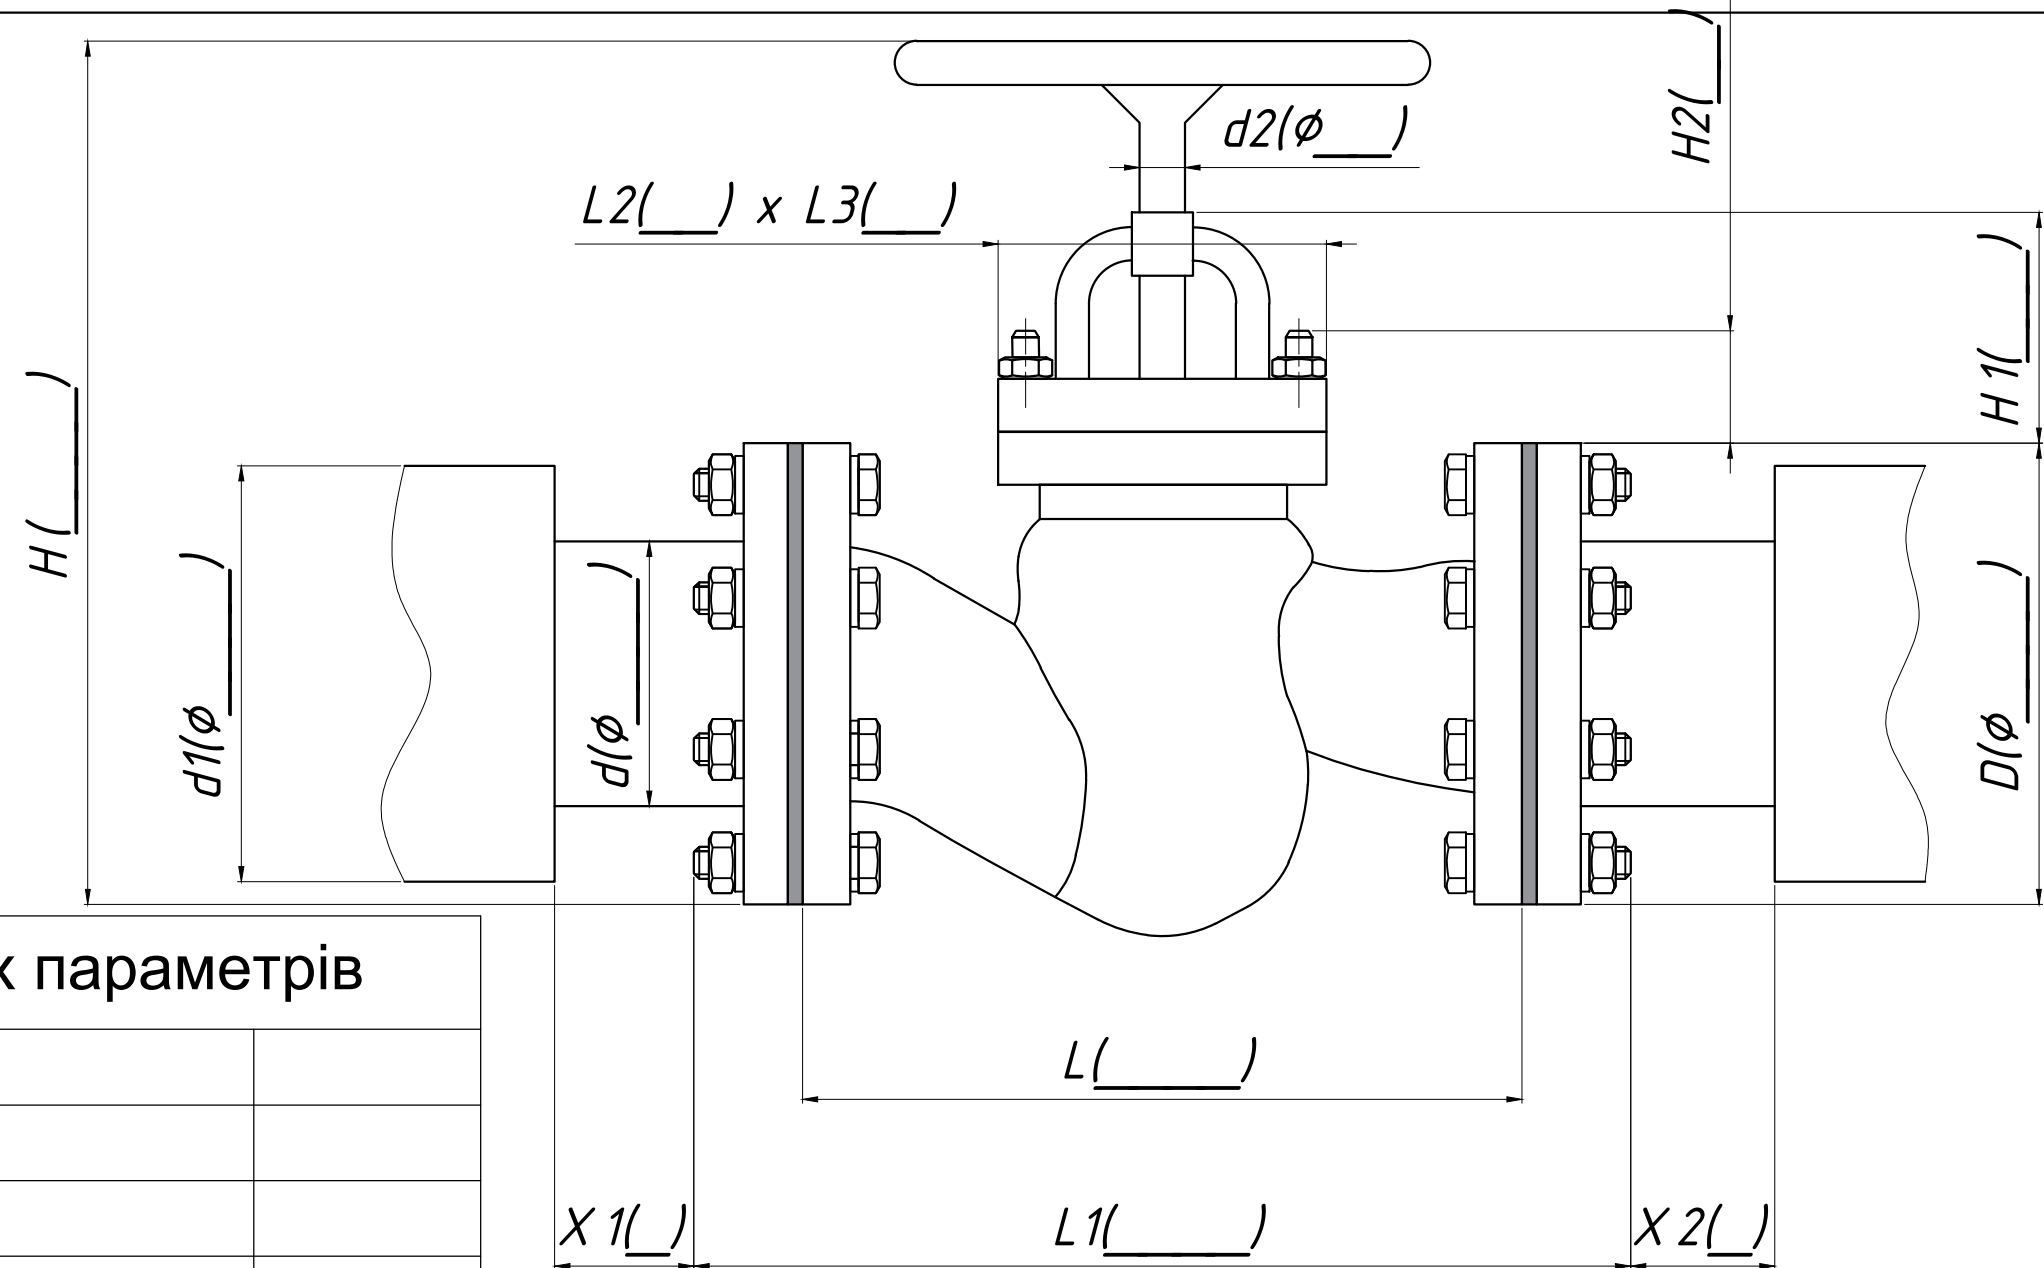

Таблиця розрахункових параметрів

Умовний прохід - D_y .	
Тиск - P_y .	
Діаметр труби - d ,мм.	
Діаметр ізоляції - $d1$,мм.	
Діаметр шпинделя маховика - $d2$,мм.	
Діаметр фланця - D ,мм.	
Загальна довжина вентиля - L ,мм.	
Довжина болтового з'єднання - $L1$,мм.	
Розмір корпус-кришка - $L2$,мм. $L3$,мм.	
Відстань від болта до ізоляції - $X1$,мм.	
Відстань від болта до ізоляції - $X2$,мм.	
Загальна висота вентиля - H ,мм.	
Від фланця до гайки маховика $H1$,мм.	
Від фланця до болт. з'єднання $H2$,мм.	
Температура робочого середовища $^{\circ}C$	

					Опитувальний лист		
					Термочохол вентиля		
					Літ	Маса	Масштаб
					Аркуш		Аркушів
					АРТІОЛЬ		
					Формат А3		

Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата
Розробив		Городець П.		
Перевірив		Яновський В.		
Т. контр.				
Рук. раз.				
Н. контр.				
Затвердив		Яновський В.		